2.

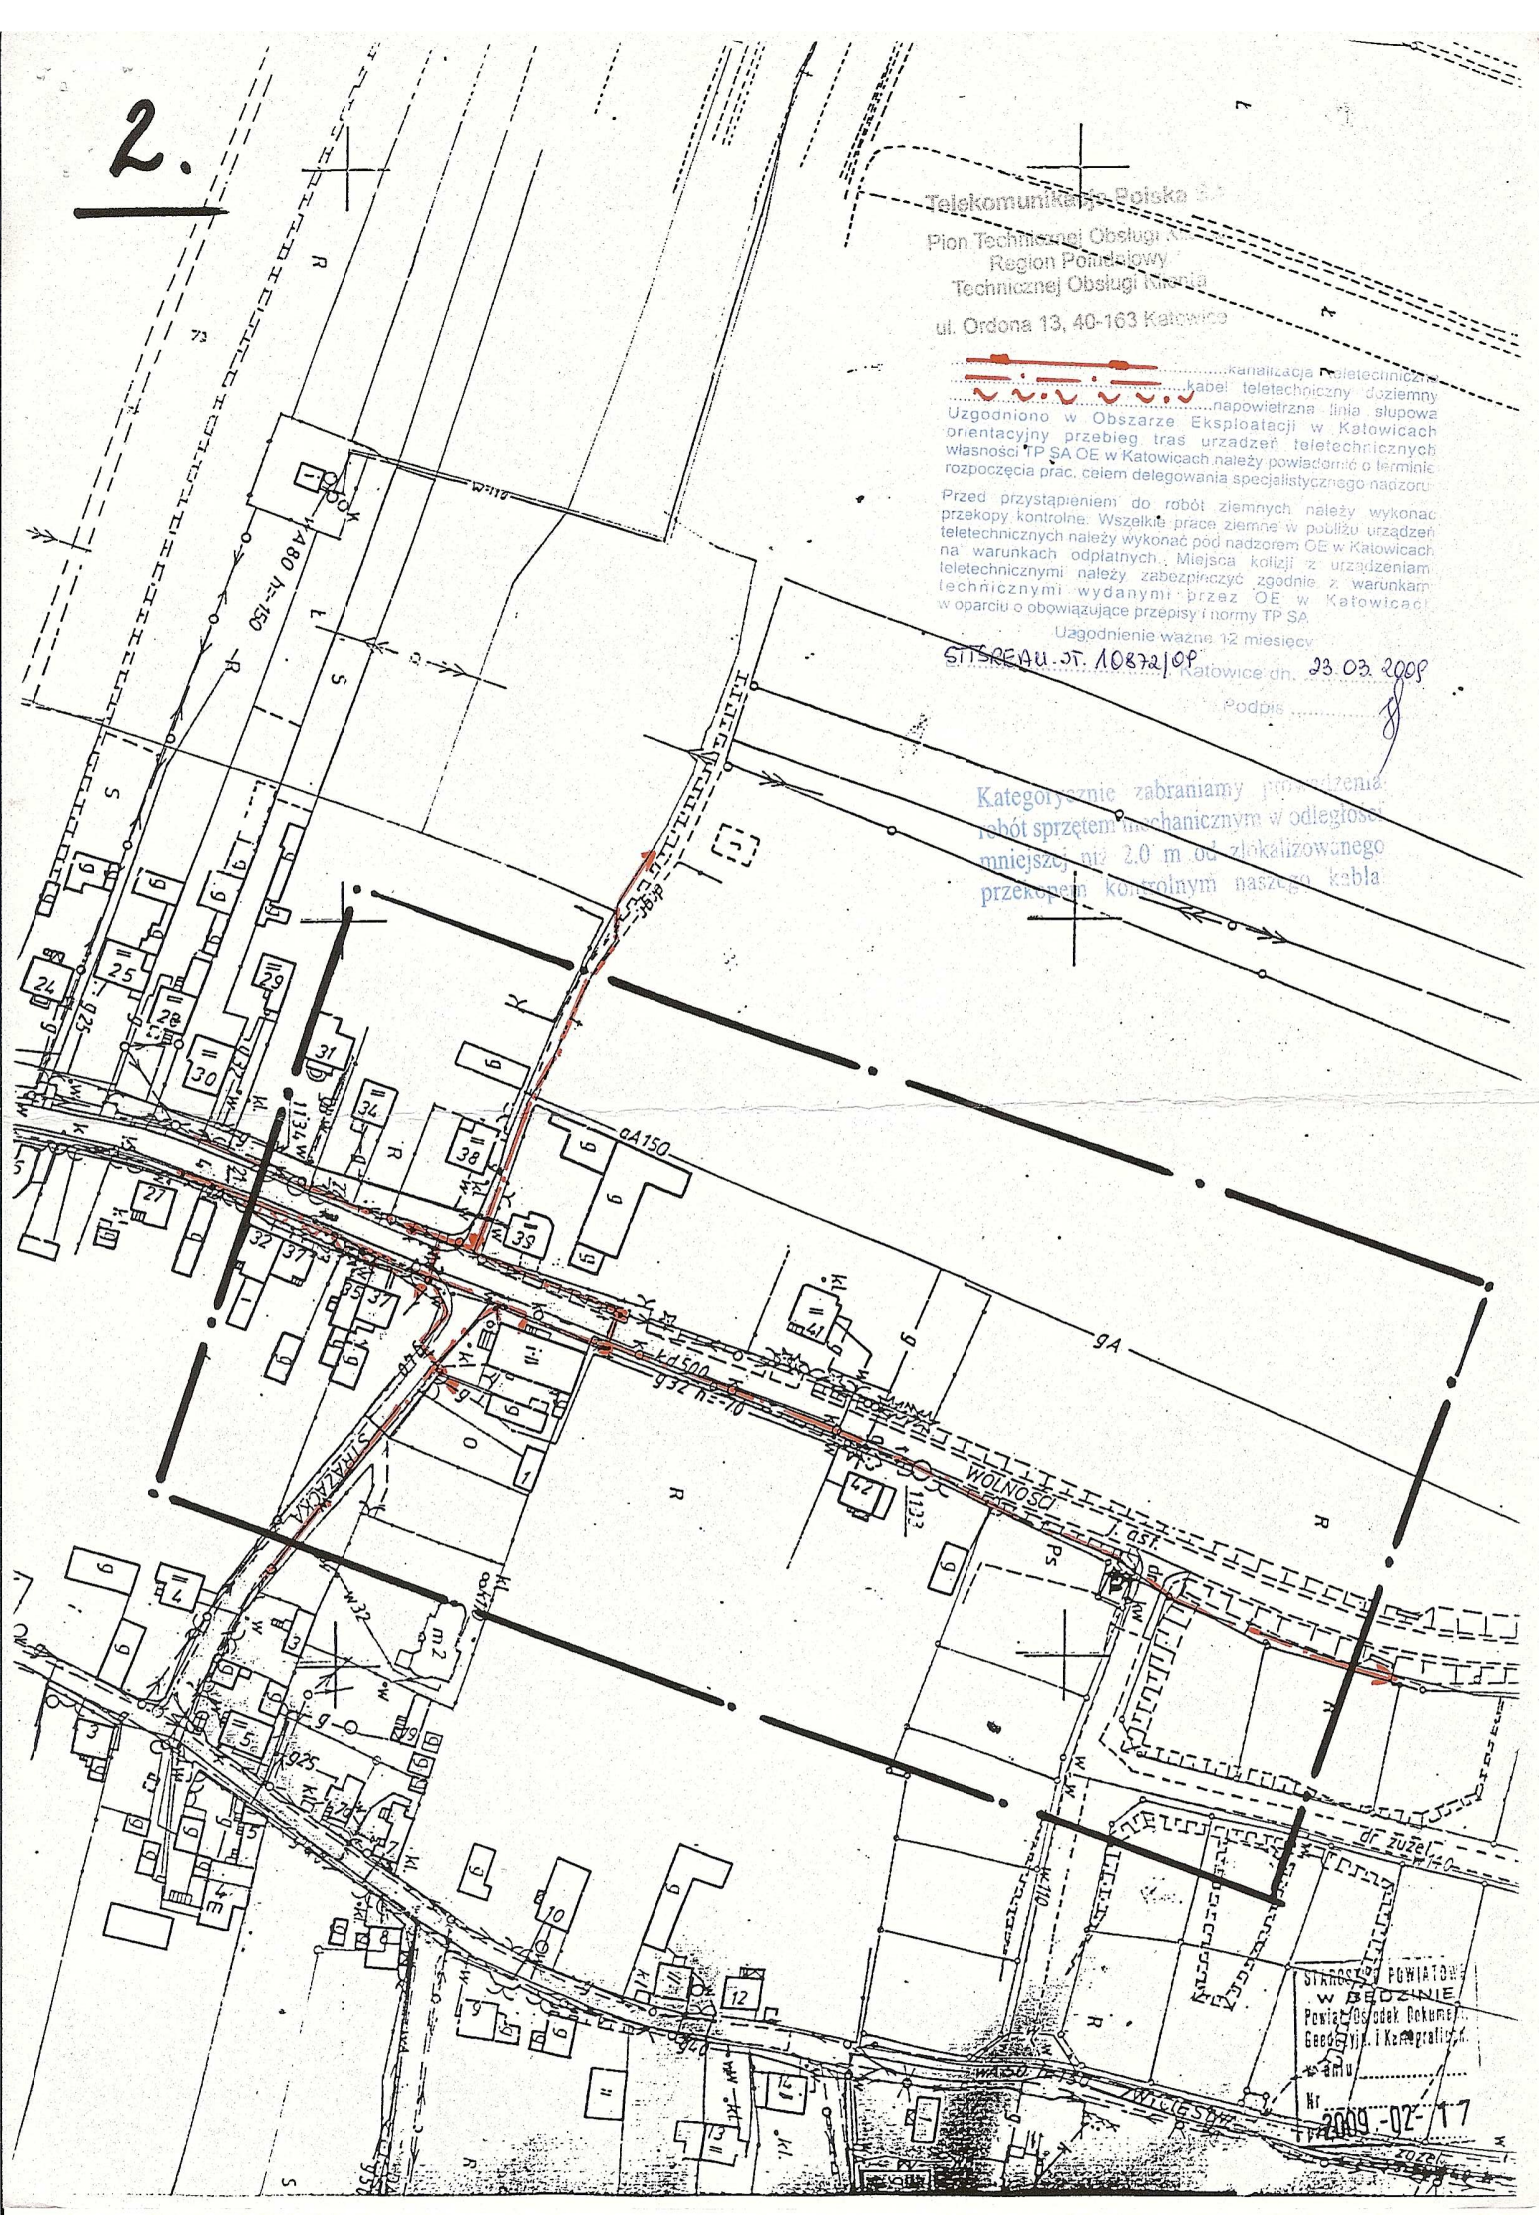

Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Południowy
Technicznej Obsługi Klienta
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
kanalizacja teletechniczna
kabel teletechniczny doziemny
napowietrzna linia słupowa
Uzgodniono w Obszarze Eksploatacji w Katowicach orientacyjny przebieg tras urządzeń teletechnicznych własności TP SA OE w Katowicach należy powiadomić o terminie rozpoczęcia prac, celem delegowania specjalistycznego nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać pod nadzorem OE w Katowicach na warunkach odpłatnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OE w Katowicach w oparciu o obowiązujące przepisy i normy TP SA.
Uzgodnienie ważne 12 miesięcy
STISREAU.JT. 10872/09
Katowice dn. 23.03.2009
Podpis
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2.0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym naszego kabla
WOLNOŚCI
STRAŻACKA
dr. zużel.
STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE
Powiat. Ośrodek Dokument. Geodezyjn. i Kartograficzn.
Nr 2009-02-17