


PUNKT POMIAROWY - rys. schematyczny

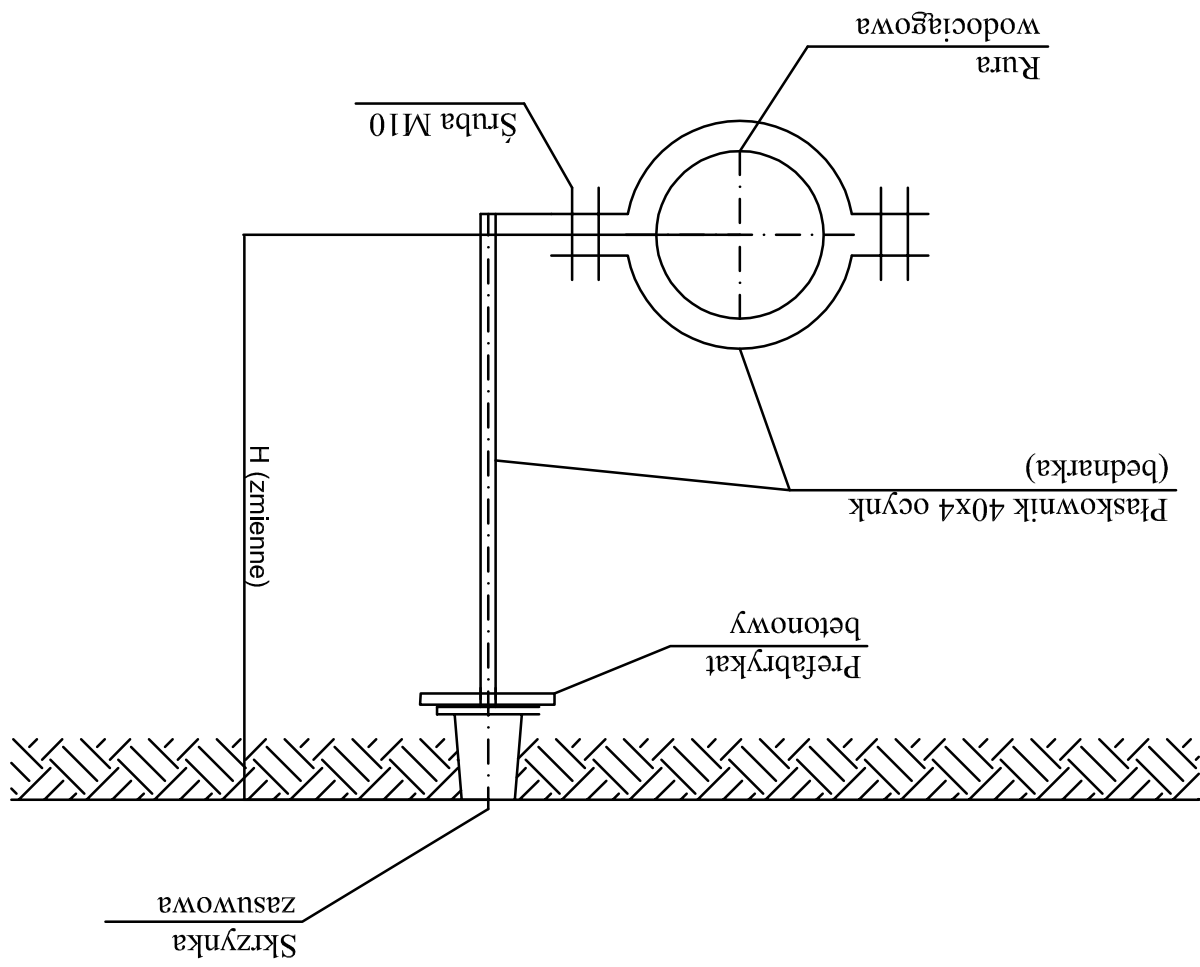

Uwaga :
 1. Punkt pomiarowy należy oznaczyć na obiekcie statym za pomocą tabliczki oznaczeniowej.
 2. Punkty pomiarowe należy rozmieścić w połowie odcinków bez zasów o długości powyżej 100m

Firma Inżynierska ALL-PRO		Inwestycja: Budowa kanalizacji na terenie gminy Bobrowniki	
Projektował: mgr inż. Kazimierz Gajda nr upr. SLK/3076/PWOS/10	Obiekt: Wykonanie dokumentacji budowlanej dla: Sieci kanalizacji dla zlewni ul. Węgroda, Narutowicza, I Maja-Rogoznik	Opracował: mgr inż. Magdalena Piznał nr upr. SLK/3081/POOS/10	
Sprawdził: mgr inż. Iwona Wadowska nr upr. SLK/2801/POOS/09		Data: 09.2011	
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy		Skala: -	
Tytuł rysunku: Punkt pomiarowy		Nr zlecenia: 119-P-K-11	
		Nr rysunku: 7.2	