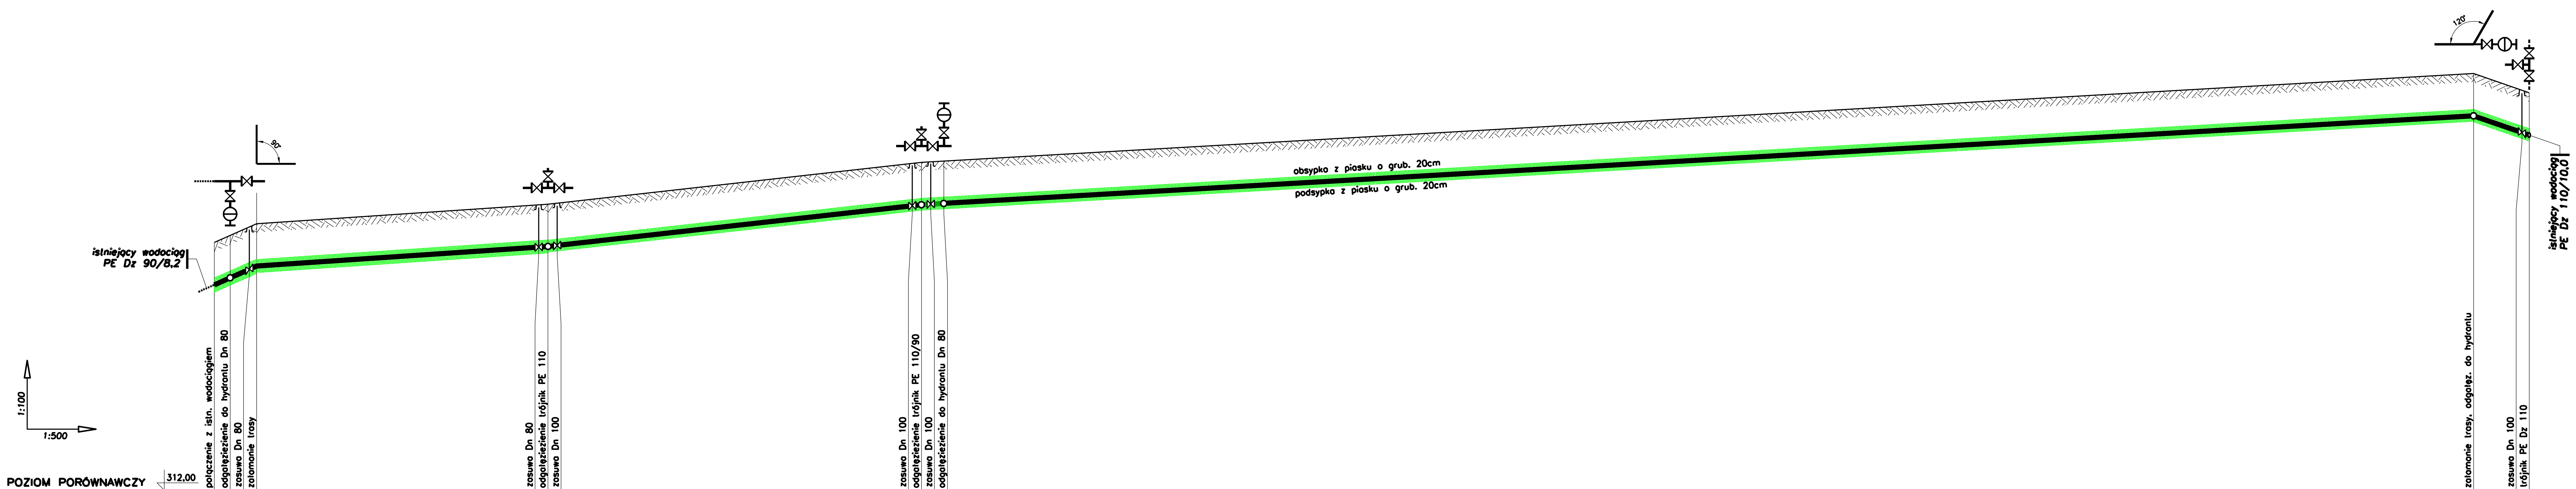

POZIOM PORÓWNAWCZY 312,00

ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	RZĘDNE OSI RUROCIĄGU	RZĘDNE TERENU	Opis
0,00	1,60	319,76	321,36	połączenie z istn. wodociągiem
3,00	1,60	320,03	321,63	odgałęziezienie do hydrantu Dn 80
7,50	1,60	320,47	322,07	zasuwa Dn 80
8,00	1,60	320,47	322,07	załamanie trasy
62,5	1,60	321,21	322,81	zasuwa Dn 80
63,0	1,60	321,21	322,81	odgałęziezienie trójnik PE 110
63,5	1,60	321,21	322,81	zasuwa Dn 100
133,0	1,60	322,79	324,39	zasuwa Dn 100
133,5	1,60	322,79	324,39	odgałęziezienie trójnik PE 110/90
134,0	1,60	322,79	324,39	zasuwa Dn 100
134,5	1,60	322,84	324,44	odgałęziezienie do hydrantu Dn 80
426,5	1,60	326,15	327,75	załamanie trasy, odgałęz. do hydrantu
436,5	1,60	325,46	327,06	zasuwa Dn 100
437,0	1,60	325,42	327,02	trójnik PE Dz 110

DŁUGOŚCI: 3,0m; 5m; L=55,0m; L=70,5m; L=293,0m; 10,5m

MATERIAŁ, ŚREDNICE: PE 100 SDR 11 Dz 90/8,2; PE 100 SDR 11 Dz 110/10,0

HEKTOMETRY: 0 PW3 H4; W6; W2; 1; W3 H1; 2; 3; 4; W4; PW2

Temat:	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza - Podmiedze
Inwestor:	Urząd Gminy Bobrowniki, Ul. Gminna 8, 42 - 583 Bobrowniki
Jednostka projektowa:	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „AGORA" AGNIESZKA SANOCKA ul. Dziekana 9d/40 Czeladź 41-253
Położenie:	Rogoźnik
Tytuł rysunku:	Profil podłużny II
Projektant: inż. Wirginia Bernowicz upr. nr 234/02	Sprawdził: mgr inż. Włodzimierz Piotrowski upr. nr 236/82
Skala:	1:100/500
Nr rys.:	4
Data:	05.2012