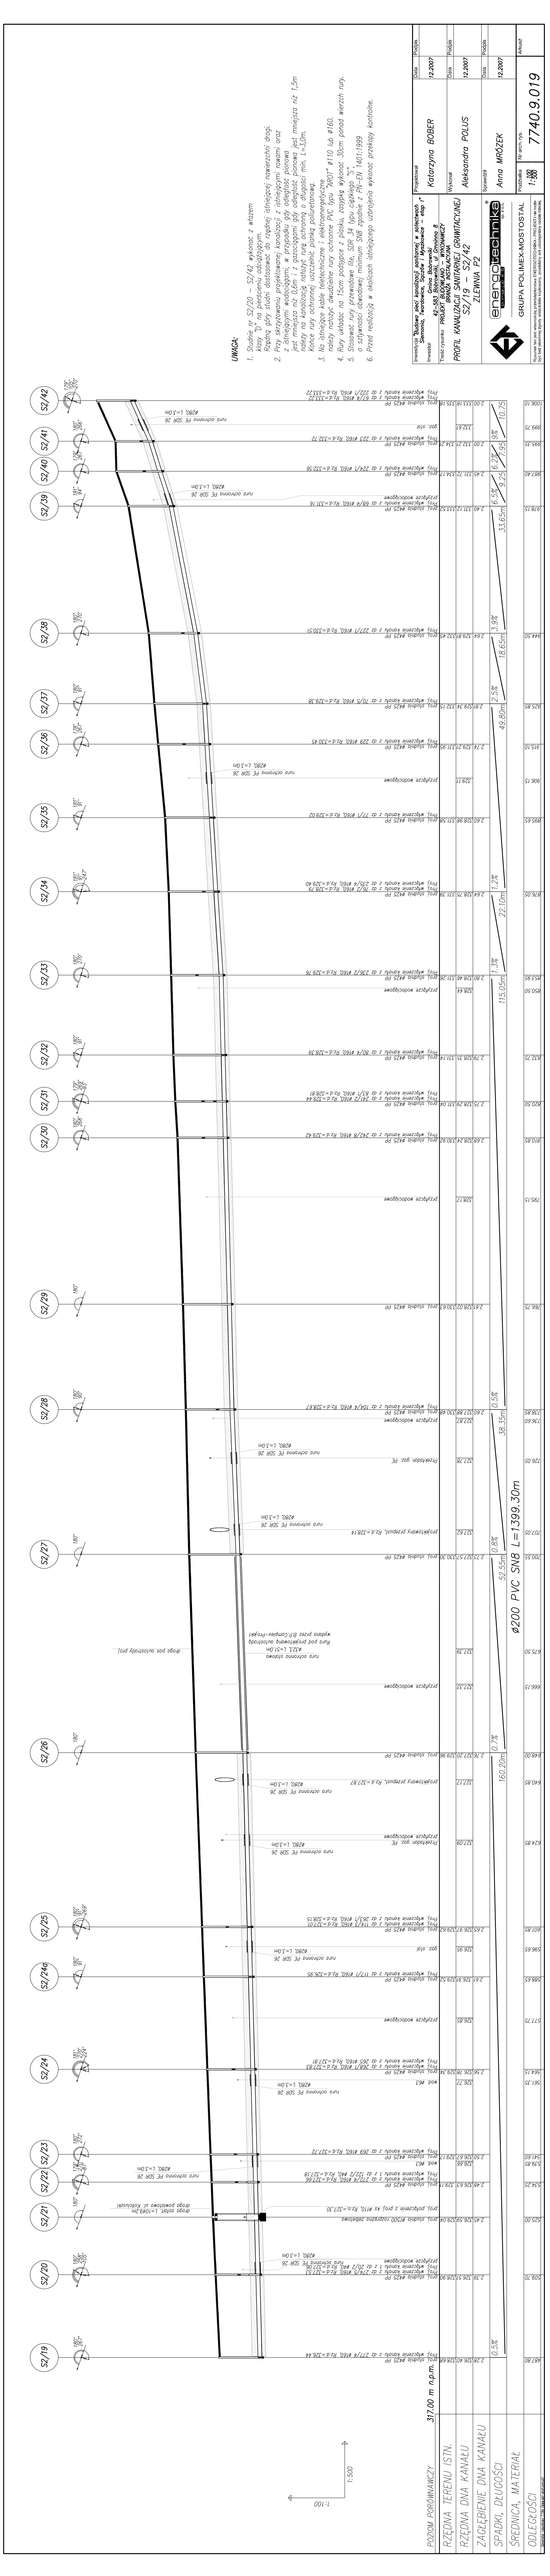
UWAGA:
1. Studnie nr S2/20 – S2/42 wykonać z włazem klasy "D" na żwirowisku odciążającym.
Kapsy płyty studni dostosować do rzędnej zwierciadła terenu.
2. Przy studniach oznaczonych ▲ przewidziano spad kanału z dodatkowym wodociągiem, w przypadku gdy odległość pomiędzy studniami przekracza 60m należy zastosować dodatkowy otwór rewizyjny na wysokości rzędnej rury ochronnej o długości max. 1,5m.
3. Kolor rury ochronnej szczelnej płaszczowej pomarańczowy.
4. Rury układać na podsypce z piasku, rzędnie wg profilu.
5. Rury układać na 15cm podsypce z piasku, zasypka wykonać 30cm ponad wierzch rury, a następnie rury zasypywać miejscowym gruntem spod wykopu.
6. Przed rozdechą w okolicach istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy ręczne.
Inwestycja: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samowola, rozbudowa Stacji Zlewnej Nieczystości – etap I"
Temat rysunku: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ S2/19 – S2/42 ZLEWNIA PZ
Projektował: Katarzyna BOBER
Wykonał: Aleksandra POLUS
Sprawdził: Anna MRÓZEK
Data: 12.2007
Podpis:
energotechnika
GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL
Projektowy: 1:500
Rzędnych: 1:100
Nr arch. tr.: 7740.9.019
Aktualizacja
RZĘDNA TERENU [STN]
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
317.00 m n.p.m.
0.5‰
ø200 PVC SN8 L=1399.30m
160.20m
0.7‰
57.55m
0.8‰
38.35m
0.5‰
115.00m
1.3‰
22.00m
1.2‰
49.80m
2.5‰
19.60m
3.9‰
11.60m
6.5‰
2.20m
10.2‰
1:500
1:100