


POMPOWNIA P1

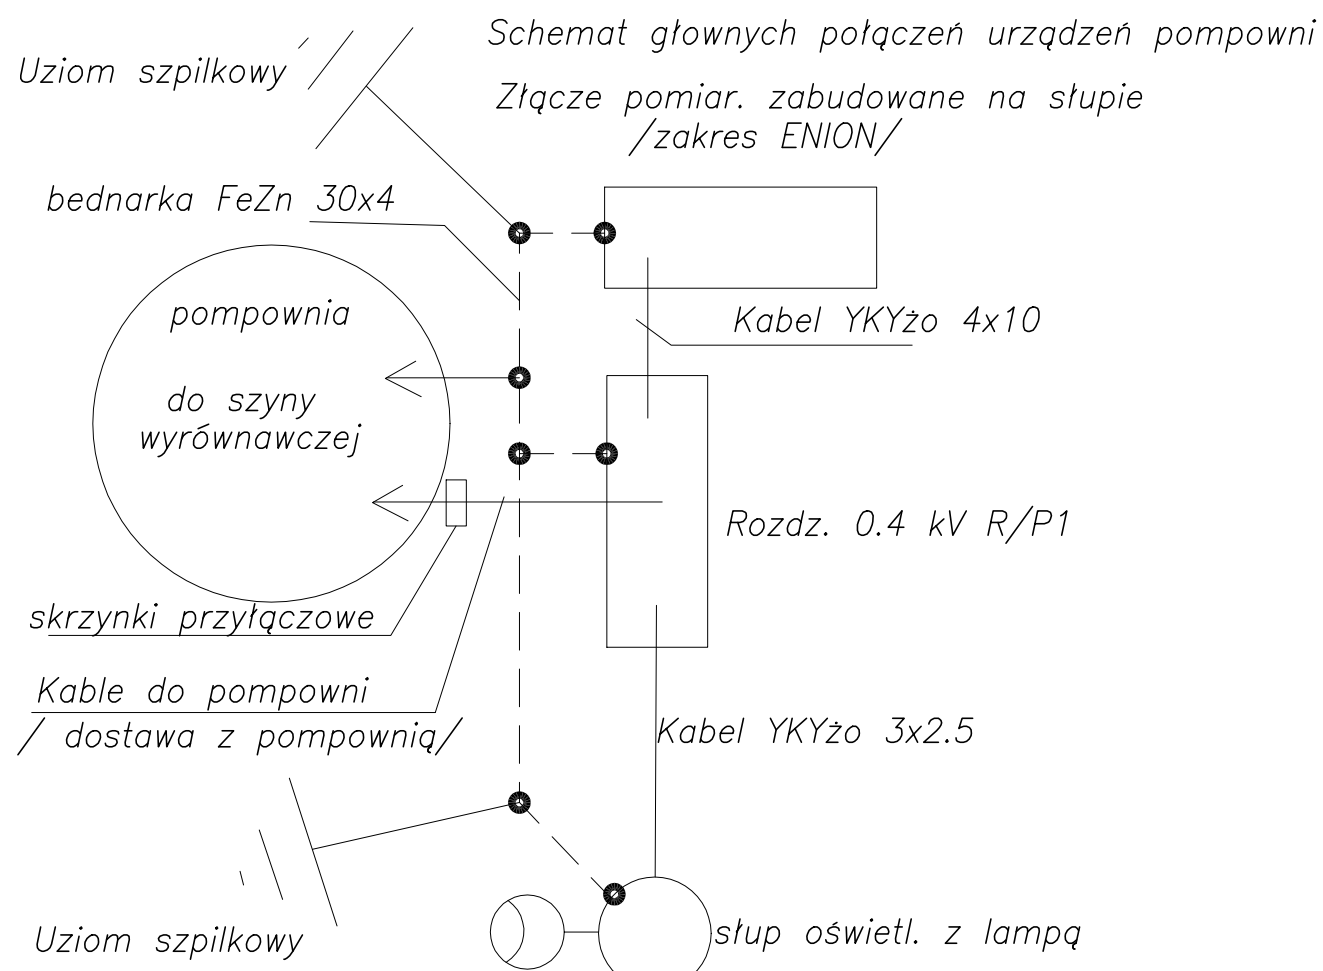

UWAGI

Kable układać w ziemi na głębokości min. 0.7m.
 Trasę kabli oznaczyć folia kablową niebieską ułożoną 25 cm nad kablem.
 Przy złączu pomiarowym i słupie oświetleniowym zabudowany będzie uziom pograżony w ziemi / szpilkowy/.
 Uziomy połączone będą bednarką FeZn 30x4, ułożoną w ziemi .
 Do instalacji uziemiającej połączyć zaciski ochronne PE , rozdz. 0.4 kV , szafki przyłączowej, słupa oświetleniowego i szynę wyrównawczą w pompowni.

Inwestycja "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów i Myszkowice - etap I"	Projektował	Data	Podpis
Inwestor Gmina Bobrowniki 42-583 Bobrowniki, ul Gminna 8	Bolesław Roźniatowski	12.2007	
Treść rysunku PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Instalacje elektryczne.Pompownia P1 Siemiona ul.Młyńska / Mickiewicza nr działki 370/14	Wykonał	Data	Podpis
	Józef Brezmen	12.2007	
	Sprawdził	Data	Podpis
	Andrzej Ziąja	12.2007	
	Podziałka	Nr arch. rys.	Arkusz
	1:250	7740.3.207	



Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGETECHNIKA - PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.