

rys. 2 – wybrany typ oprawy LED **na ul. Bocianów i Bażantów**  
stanowiący Załącznik nr 8 d do SIWZ

Wymogi techniczne dla oprawy:

1. Materiał – aluminium
2. Stopień ochrony IP – 65 minimum
3. Klasa izolacji – II
4. Temperatura barwowa światła [K] – 4,5 tys. – 5,5 tys.
5. Moc całkowita oprawy z wymiennym źródłem światła – 35W – 45W
6. Strumień światła oprawy [lm] – minimum 3.200




W załączeniu wybrane 2 przykłady – typy opraw.

Należy zastosować jeden typ oprawy o wzorze podobnym, jak na załączonych przykładach.

PRZYKŁAD nr 1.

Oprawa

LED

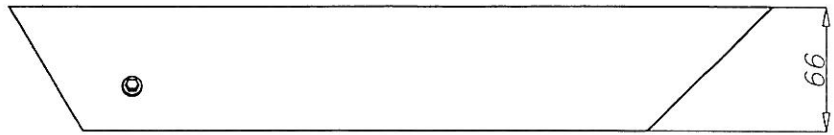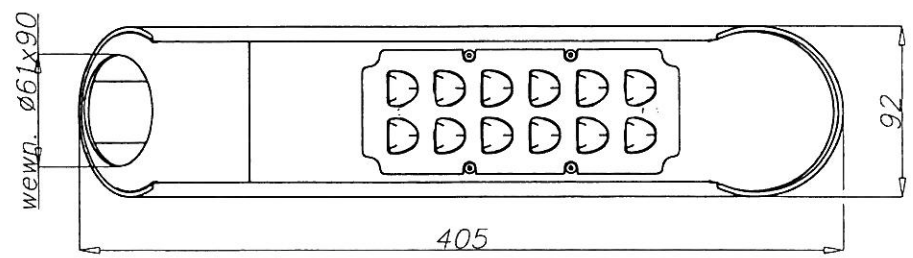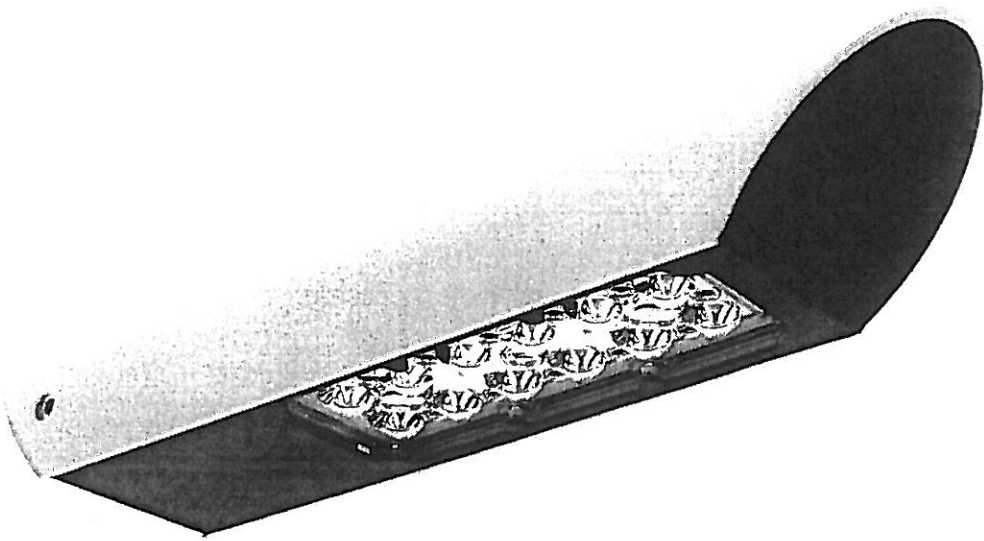

PRZYKŁAD nr 2.

MODEL: OPRAWY LED

