


# PUNKT POMIAROWY - rys. schematyczny

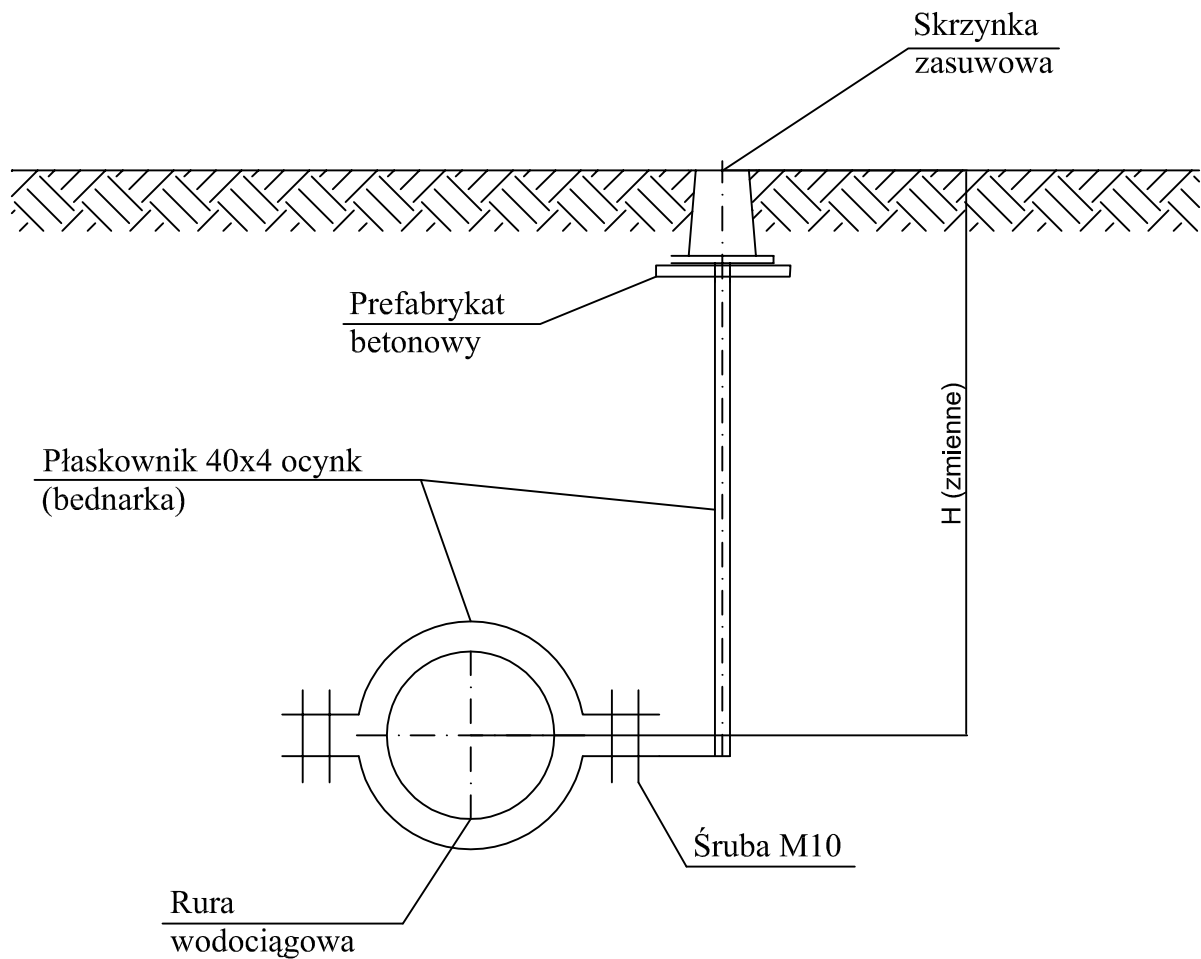

Uwaga :

1. Punkt pomiarowy należy oznaczyć na obiekcie stałym za pomocą tabliczki oznaczeniowej.
2. Punkty pomiarowe należy rozmieścić w przypadku gdy odległości pomiędzy projektowaną armaturą wodociągowa są większe od 30m.

**ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.**

Projektował:

mgr inż. Pacuła Piotr  
nr upr. SLK/4463/POOS/12

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawdził:

mgr inż. Joanna Cios  
nr upr. 172/81 BB

Inwestycja:

Przebudowa sieci wodociągowej w  
ul. Wolności w Sączowie

Stadium:

*Projekt budowlano - wykonawczy*

Tytuł rysunku:

Punkt pomiarowy

Data:

10.2016 r

Skala:

-

Nr zlecenia:

20-P-W-16

Nr rysunku:

**6**